



报告编号:

24WTC078

# 检测报告

产品名称 电动执行机构

型号规格 M8330d


委托单位 重庆川仪自动化股份有限公司执行器分公司

检测类别 委托测试

中煤科工集团常州研究院有限公司  
煤炭工业常州通讯监控产品质量监督检验中心

检验检测专用章

## 注 意 事 项



1. 检测报告无“检测专用章”（或检测单位公章）无效；
2. 检测报告不得局部复制。复制报告未重新加盖“检测专用章”（或检测单位公章）无效；
3. 报告无主检、审核、批准人签字（章）无效；报告涂改无效；
4. 对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出，逾期不予受理；
5. 检测依据栏中的标准名称，均在资质目录中；
6. 检测结果只对受试样品负责，不含抽样工作；
7. 报告中，“产品名称”、“型号规格”、“生产单位”、“生产地址”等信息均由客户提供，该信息的真实性由客户负责。样机检查试验（如有）目的在于确认标志是否清晰可见以及标志施加方式，不包括标志内容真实性的核实。


地 址： 江苏省常州市木梳路 1 号

邮政编码： 213015

联系电话： (0519)86998295 4001188078

传 真： (0519)86985992

E-mail : qc@cari.com.cn

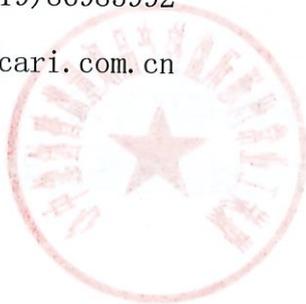

中煤科工集团常州研究院有限公司  
煤炭工业常州通讯监控产品质量监督检验中心  
**检 测 报 告**

产品名称	电动执行机构		型号规格	M8330d	
委托单位	重庆川仪自动化股份有限公司执行器分公司		标称生产单位	重庆川仪自动化股份有限公司执行器分公司	
抽(送)样日期	2025-01-23		抽样地点	/	
抽(送)样人员	张雪慧		抽样基数	/	
到样日期	2025-01-23		样品状态	适检	
样品数量	1 台		样品编号	24WTC078-24H039959	
检测日期	2025-01-23~2025-04-10		检测地点	本中心	
检测项数	共 1 项		测试类别	委托测试	
检测依据	GB/T 4208-2017 《外壳防护等级(IP 代码)》				
检测结论	<p>根据上述检测依据、以及《检测/校准业务协议书》(24WTC078)所列项目要求进行了测试;</p> <p style="text-align: right;">详细检测结果见第 2~5 页。 (检测单位公章) 签发日期: 2025 年 04 月 16 日</p>				
委托单位通讯资料	地址	重庆市北部新区黄山大道中段 61 号			
	邮编	401121	电话	15223314385	
备注	试验部位: 接线腔				
批准:	王小松	审核:	杨嘉如	主检:	汤寒竹
					

中煤科工集团常州研究院有限公司  
煤炭工业常州通讯监控产品质量监督检验中心

# 检测 报 告

## 检测项目

序号	检测项目	页码	备注
1	外壳防护	3	/

本页内以下空白



中煤科工集团常州研究院有限公司  
煤炭工业常州通讯监控产品质量监督检验中心

## 检测 报 告

序号	检测项目	技术要求	检测结果	备注
1	外壳防护	IP6X: 尘密试验 压差 2kPa, 抽气持续 8h, 无灰尘进入。	灰尘未进入 接线腔	/
		IPX6: 向接线腔各方向强烈喷水 3min, 向接线腔各方向强烈喷水无有害影响。	无水进入	
		IPX7: 防短时间浸水影响 水面在接线腔顶部以上至少 0.15m, 接线腔最低点低于水面至少 1m, 持续 30min, 无有害影响。	无水进入	
		IPX8, 防持续潜水影响 受试样品按安装状态全部浸入水中, 并满足下列条件: 1) 接线腔最低点位于水面下 7.0m; 2) 试验持续时间 72h。	无水进入	
环境条件		温度: 18.7℃; 相对湿度: 49%RH; 大气压力: 102.5kPa。		

本页内以下空白

中煤科工集团常州研究院有限公司  
煤炭工业常州通讯监控产品质量监督检验中心

## 检测报告

### 测试主要仪器


序号	名称	型号	设备号
1	精密压力表	0~1.6MPa	HC71591409025
2	浮子流量计	(0.6~6) L/min	02
3	压力表	Y-60	DG2011-001
4	潜水试验设备	SLY-8Y3	202108160
5	压力变送器	XYB-KO-HAG	XYY191205001
6	浮子流量计	(2~20) L/min	1380

本页内以下空白


中煤科工集团常州研究院有限公司  
 煤炭工业常州通讯监控产品质量监督检验中心  
**检测报告**

样品描述


1. 产品照片:

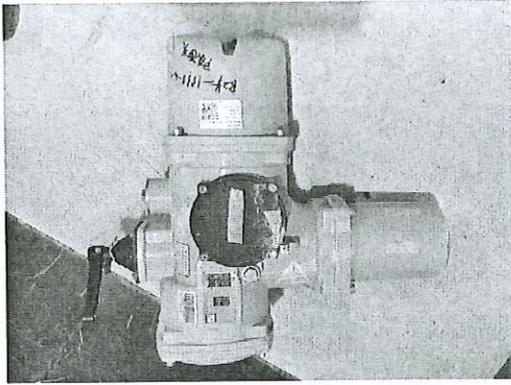


M8330d 电动执行机构外观

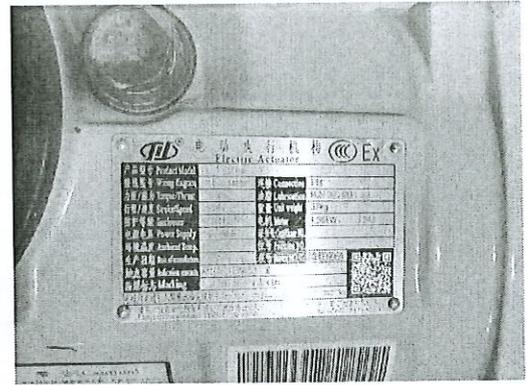


M8330d 电动执行机构铭牌

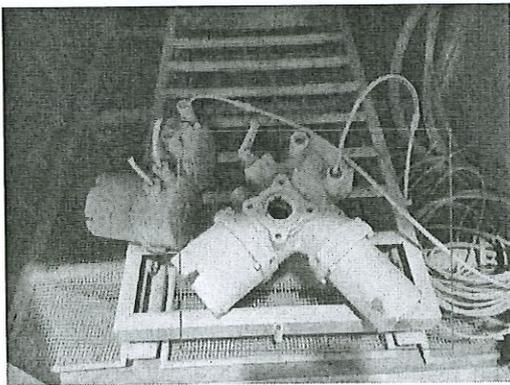


尘试验后样品照片

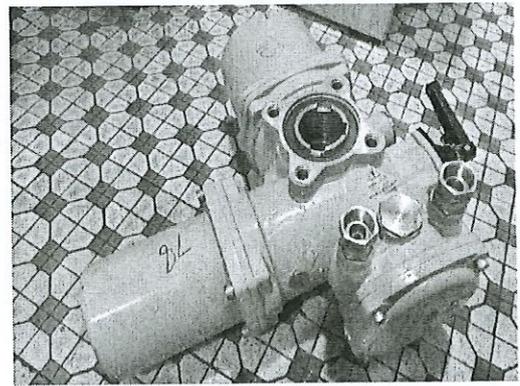

水试验后样品照片

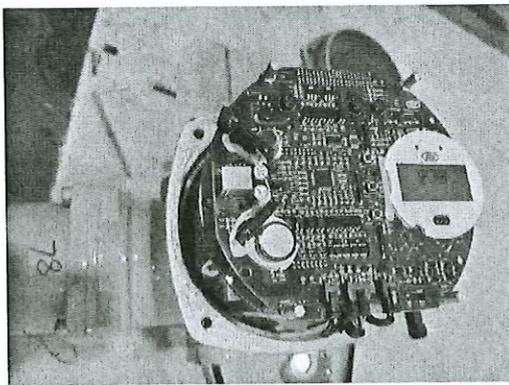


试验后样品内部照片 1

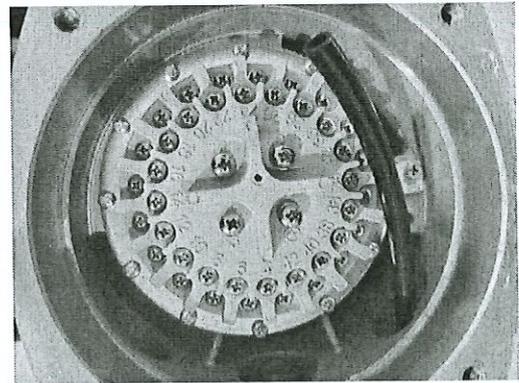

试验后样品内部照片 2

2. 出厂编号: 24H039959

以下空白

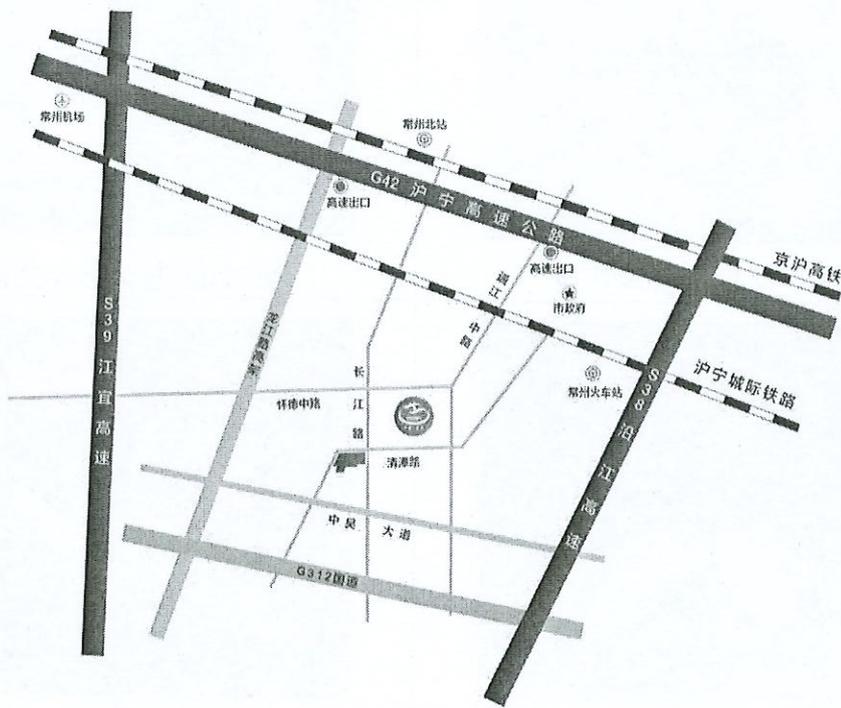

客户服务免费专线：

**400-118-8078**

地址：江苏省常州市钟楼区木梳路1号

邮编：213015

电话：0519-86998295 邮箱：qc@cari.com.cn

传真：0519-86985992 网址：www.cccmt.cn

**CCCMT**

权威矿用设备检测机构